



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ**

**Часть 5. ГРУППОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОСТОЯННЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ РЕЗИСТОРЫ**

**ГОСТ 29034—91
(СТ МЭК 115—5—82)**

Издание официальное

50 коп. БЗ 8—91

**КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва**

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Е. Ю. Гебрук*

Сдано в наб. 05.08 91 Подп. в печ. 28.12 91 Усл. п. л. 1,25 Усл. кр.-отт 1,25 Уч.-изд. л. 1,20
Тираж 1450 Цена 50 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123577, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1557

**ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ****Часть 5 Групповые технические условия
на постоянные прецизионные резисторы**Fixed resistors for use in electronic
equipmentPart 5 Sectional specification fixed
precision resistors**ГОСТ****29034—91****(СТ МЭК
115—5—82)**

ОКП 600000

Дата введения 01.07.92**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****1.1 Область распространения**

Настоящий стандарт распространяется на постоянные прецизионные резисторы, предназначенные для использования в электронной аппаратуре. Данный государственный стандарт применяется для разработки ТУ на резисторы, в том числе подлежащие сертификации.

1.2. Цель

Настоящий стандарт устанавливает предпочтительные номинальные значения и характеристики и определяет порядок выбора из ГОСТ 28608 соответствующих методик сертификации изделий, методов испытаний и измерений, а также устанавливает общие требования к резисторам данного типа.

Жесткости испытаний и требования, установленные в ТУ на изделия конкретных типов (далее — ТУ), должны быть равны или выше установленных настоящим стандартом.

1.3. Ссылочные документы

Настоящий стандарт следует использовать совместно со следующими стандартами:

ГОСТ 28884 «Ряды предпочтительных величин для резисторов и конденсаторов. Поправка № 1 (1967). Поправка № 2 (1977)».

ГОСТ 28198 «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов».

ГОСТ 28608 «Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 1. Общие технические условия».

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

410* «Правила и планы выборочного контроля по качественным признакам».

QC 001001* «Основные правила Системы сертификации изделий электронной техники МЭК (IECQ)».

QC 001002* «Правила процедуры Системы сертификации изделий электронной техники МЭК (IECQ)».

Примечание. Все ссылки предполагают последние издания, за исключением ГОСТ 28198, для которого следует использовать издание, указанное в ГОСТ 28608.

1.4. Данные, которые необходимо приводить в ТУ

ТУ должны быть разработаны на основе соответствующей формы ТУ.

В ТУ не должно содержаться требований менее жестких, чем в общих, групповых ТУ и в форме ТУ.

Более жесткие требования должны быть перечислены в п. 1.8 ТУ и отмечены в программе испытаний, например, звездочкой.

Примечание. Данные, приведенные в пп. 1.4.1 и 1.4.3, могут быть представлены в виде таблиц.

В каждом ТУ должны быть приведены данные по пп. 1.4.1—1.4.5. Приводимые значения предпочтительно выбирать из приведенных в настоящем стандарте.

1.4.1. Габаритный чертеж и размеры

В ТУ должен быть приведен чертеж резистора, а также размеры и их допускаемые отклонения, которые влияют на взаимозаменяемость и крепление. Все размеры предпочтительно приводить в миллиметрах, если исходные размеры даны в дюймах, то следует дополнить их соответствующими размерами в миллиметрах.

Следует приводить числовые значения длины, ширины, высоты корпуса и расположения выводов, а для цилиндрических типов — значения диаметра корпуса, длины и диаметра выводов. При необходимости, например, если ТУ распространяются на резисторы с несколькими значениями мощности рассеяния, размеры и их допускаемые отклонения следует приводить в таблице под чертежом.

Если конфигурация резистора отлична от установленной, то в ТУ должны быть приведены размеры, дающие адекватное описание резистора. Если резистор не предусмотрен для применения на печатных платах, то это следует четко указать в ТУ.

1.4.2. Крепление

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет ВНИИ «Электронстандарт».

Резисторы следует крепить обычными средствами. В ТУ должен быть указан метод крепления, применяемый при обычной эксплуатации и при испытаниях на вибрацию и ударную тряску или удар. Конструкция резистора может быть такова, что при его использовании потребуются специальные крепежные приспособления. В этом случае в ТУ должно быть приведено описание крепежных приспособлений, которые следует применять при испытаниях на вибрацию и ударную тряску или удар.

1.4.3. Вид

См. п. 2.2.3 ГОСТ 28608.

В настоящем стандарте вид — это сочетание номинальной мощности рассеяния и температурной характеристики (или температурного коэффициента) сопротивления.

Вид должен быть представлен в ТУ двухбуквенным кодом, например АВ, ВС, СD и т. д., который произвольно выбирают для каждого сочетания мощности рассеяния и температурной характеристики резисторов. Поэтому обозначение вида не имеет смысла, если не указан номер ТУ.

1.4.4. Номинальные значения и характеристики

Номинальные значения и характеристики должны соответствовать пунктам настоящего стандарта с учетом следующего подпункта.

1.4.4.1. Диапазон значений номинального сопротивления

См. п. 2.2.1. Предпочтительными значениями являются значения рядов Е ГОСТ 28884.

Примечание. Если изделия, на которые распространяются ТУ, имеют разные диапазоны значений, то необходимо указать: «Диапазон значений для каждого вида изделий приведен в перечне сертифицированных изделий».

1.4.5. Маркировка

В ТУ должно быть приведено содержание маркировки на резисторе и упаковке. Должны быть указаны отклонения от п. 2.4 ГОСТ 28608.

2. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЖЕСТКОСТИ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Предпочтительные характеристики
Значения, приведенные в ТУ, предпочтительно выбирать из приведенных в пп. 2.1.1—2.1.3.

2.1.1. Предпочтительные климатические категории

Резисторы классифицируются по климатическим категориям в соответствии с общими правилами, приведенными в ГОСТ 28198.

Нижнюю и верхнюю температуры категории и продолжитель-

ность испытания на влажное тепло, постоянный режим следует выбирать из рядов:

нижняя температура категории:

—55, —40, —25, —10 °С;

верхняя температура категории:

+85, +100, +125, +155 °С;

продолжительность испытания на влажное тепло, постоянный режим:

4, 10, 21 и 56 сут.

Жесткостями испытаний на холод и сухое тепло являются нижняя и верхняя температуры категории соответственно. У резисторов некоторых конструкций эти температуры могут находиться между двумя предпочтительными значениями температур, приведенными в ГОСТ 28199. В этом случае для данной жесткости следует выбирать ближайшее предпочтительное значение температуры в пределах действительного диапазона значений температур.

2.1.2. Температурные коэффициенты и температурные характеристики сопротивления

В табл. 1 приведены предпочтительные температурные коэффициенты и соответствующие температурные характеристики для 20—70 °С и предельные значения изменения сопротивления при измерении температурной характеристики сопротивления в пределах диапазона температур категории, приведенных в п. 2.1.1 настоящего стандарта. См. также п. 4.8 ГОСТ 28608.

2.1.3. Предельные значения изменения сопротивления

Для каждой категории стабильности предпочтительные предельные значения изменения сопротивления для каждого из испытаний приведены в табл. 2.

Примечание Номера пунктов в табл. 2 соответствуют ГОСТ 28608

2.2. Предпочтительные номинальные значения

2.2.1. Номинальное сопротивление

См. п. 2.2.7 ГОСТ 28608.

2.2.2. Допускаемые отклонения сопротивления от номинально-

го

Предпочтительные допускаемые отклонения сопротивления от номинального:

$\pm 1,0$; $\pm 0,5$; $\pm 0,25$; $\pm 0,1$; $\pm 0,05$; $\pm 0,025$; $\pm 0,01$ % или ± 10 МОм.

2.2.3. Номинальная мощность рассеяния

Предпочтительные значения номинальной мощности рассеяния при 70 °С: 0,05; 0,063; 0,1; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 3 Вт.

При температуре выше 70 °С мощность рассеяния снижается, как указано на графике черт. 1.


Таблица 1

Температурный коэффициент, $10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	Температурная характеристика $20/70^{\circ}\text{C}$, %	Температурная характеристика сопротивления (предельные значения изменения сопротивления), %							
		Температура приведения/нижняя температура тура категории			Температура приведения/верхняя температура тура категории				
		+20/-55	+20/-40	+20 -25	+20 -10	+20/+85*	+20/+100	+20/+125	+20/+155
± 25	$\pm 0,125$	$\pm 0,188$	$\pm 0,15$	$\pm 0,113$	$\pm 0,075$	$\pm 0,162$	$\pm 0,2$	$\pm 0,262$	$\pm 0,338$
± 20	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,12$	$\pm 0,09$	$\pm 0,06$	$\pm 0,130$	$\pm 0,16$	$\pm 0,210$	$\pm 0,270$
± 15	$\pm 0,075$	$\pm 0,113$	$\pm 0,09$	$\pm 0,068$	$\pm 0,045$	$\pm 0,098$	$\pm 0,12$	$\pm 0,158$	$\pm 0,203$
± 10	$\pm 0,05$	$\pm 0,075$	$\pm 0,06$	$\pm 0,045$	$\pm 0,03$	$\pm 0,065$	$\pm 0,08$	$\pm 0,105$	$\pm 0,135$
± 5	$\pm 0,025$	$\pm 0,038$	$\pm 0,03$	$\pm 0,023$	$\pm 0,015$	$\pm 0,033$	$\pm 0,04$	$\pm 0,053$	$\pm 0,068$

* Резисторы, имеющие верхнюю температуру категории 85°C , не подвергают измерениям при 70°C

Примечание. Если необходимы измерения при дополнительных значениях температуры, то они должны быть приведены в ТУ

Категория стабильности, %	Длительные испытания	Кратковременные испытания
	4 23 Последовательность климатических испытаний 4 24 Влажное тепло, постоянный режим 4 25 1. Срок службы при 70 °С 4 25 3 Срок службы при верхней температуре категории 4 13 Перегрузка	4 16 Прочность выводов 4 18 Теплостойкость при пайке 4 19 Быстрая смена температуры 4 20 Ударная тряска 4 21 Удар 4 22 Вибрация
0,5	$\pm (0,5\% + 0,05 \text{ Ом})$	$\pm (0,1\% + 0,01 \text{ Ом})$
0,25	$\pm (0,25 + 0,05 \text{ Ом})$	$\pm (0,05\% + 0,01 \text{ Ом})$
0,1	$\pm (0,1\% + 0,01 \text{ Ом})$	$\pm (0,02\% + 0,01 \text{ Ом})$
0,05	$\pm (0,05\% + 0,01 \text{ Ом})$	$\pm (0,01\% + 0,01 \text{ Ом})$

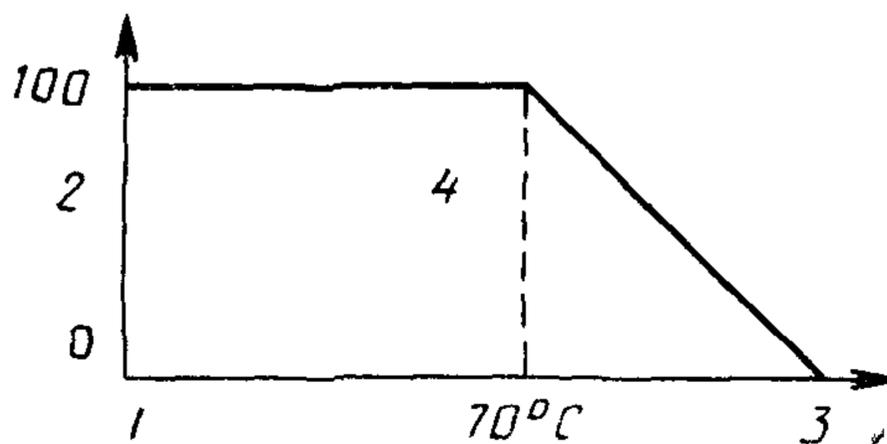

1 — нижняя температура категории, 2 — процент номинальной мощности рассеяния, 3 — верхняя температура категории, 4 — рекомендуемая зона эксплуатации

Черт. 1

В ТУ может быть предусмотрена большая зона эксплуатации при условии, что она включает всю вышеуказанную зону. В этом случае в ТУ должна быть указана максимально допустимая мощность рассеяния при температурах, отличных от 70 °С. Все характерные точки на графике следует проверять испытанием.

2.2.4. Предельное рабочее напряжение резистора

Предпочтительные значения предельного рабочего напряжения постоянного тока или эффективного значения напряжения переменного тока: 75, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 750, 1000 В.

2.2.5. Сопротивление изоляции

(только для изолированных типов и типов с крепежными приспособлениями)

Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 ГОм после испытаний на сухое тепло и 100 МОм после испытаний на влажность, если иное не указано в ТУ.

2.2.6. Напряжение изоляции (только изолированные виды)

Напряжение изоляции не должно быть меньше максимального напряжения, которое может быть подано на элемент, т. е. оно должно быть больше предельного рабочего напряжения не менее чем в 1,42 раза, если иное не указано в ТУ.

2.3. Предпочтительные жесткости испытаний

Жесткости испытаний, приводимые в ТУ, предпочтительно следует выбирать из пп. 2.3.1—2.3.7.

2.3.1. Сушка

Следует использовать методику 1 ГОСТ 28608 п. 4.3.

2.3.2. Вибрация

См. п. 4.22 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

диапазон частот — от 10 до 55 Гц или

от 10 до 500 Гц;

амплитуда — 0,75 мм или 98 м/с² (выбирается менее жесткое значение); качающаяся частота — общая продолжительность 6 ч.

В ТУ должен быть указан применяемый метод крепления. У резисторов с аксиальными выводами и предназначенных для крепления только за выводы расстояние между корпусом и точкой крепления должно быть (6 ± 1) мм.

2.3.3. Пониженное атмосферное давление

См. п. 4.23.5 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

атмосферное давление — 8,5 кПа (85 мбар).

2.3.4. Перегрузка

См. п. 4.13 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

подаваемое напряжение должно быть в 2,5 раза больше номинального напряжения или равно удвоенному значению предельного рабочего напряжения (выбирают меньшее значение).

Если иное не указано в ТУ, то продолжительность испытания должна быть следующая:

Продолжительность испытания, с	Номинальная мощность рассеяния, Вт
3	< 1
5	≥ 1

2.3.5. Прочность корпуса резистора

См. п. 4.15 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

нагрузка — (100 ± 5) Н.

2.3.6. Ударная тряска

См. п. 4.20 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

ускорение — 390 м/с²;

общее количество ударов — 4000.

В ТУ должен быть указан применяемый метод крепления. Для резисторов с аксиальными выводами и предназначенных для крепления только за выводы расстояние между корпусом и точкой крепления должно быть (6 ± 1) мм.

2.3.7. Удар

См. п. 4.21 ГОСТ 28608 со следующими дополнениями:

ускорение — 490 м/с^2 ;

продолжительность импульса — 11 мс;

форма импульса — полусинусоида.

В ТУ должен быть указан применяемый метод крепления. Для резисторов с аксиальными выводами и предназначенных для крепления только за выводы расстояние между корпусом и точкой крепления должно быть (6 ± 1) мм.

3. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Конструктивно подобные изделия

Конструктивно подобными считают резисторы, изготавливаемые по аналогичной технологии, из аналогичных материалов, имеющие одинаковые номинальные размеры, но разные значения сопротивления и температурные характеристики.

3.2. Утверждение соответствия

Методики испытаний с целью утверждения соответствия приведены в п. 3.4 ГОСТ 28608.

Программа испытаний по партиям и периодических испытаний с целью утверждения соответствия приведена в п. 3.3 настоящего стандарта.

Методика испытаний на выборке заданного объема приведена в пп. 3.2.1 и 3.2.2.

3.2.1. Утверждение соответствия на основе испытаний на выборке заданного объема. Формирование выборки

Порядок проведения испытаний на выборке заданного объема приведена в п. 3.4.2 в) ГОСТ 28608. Выборка должна представлять диапазон значений, для которых требуется утверждение соответствия. Она может представлять полный или неполный диапазон сопротивлений, на которые распространяются ТУ.

Выборка должна содержать образцы, имеющие наибольшее и наименьшее значения сопротивлений, для которых требуется утверждение соответствия. Она также должна содержать образцы с критическим значением сопротивления, если это значение находится в пределах рассматриваемого диапазона. Если требуется утверждение соответствия для резисторов с различными температурными коэффициентами сопротивлений, то выборка должна содержать образцы с разными температурными коэффициентами. В этом случае выборка должна содержать образцы с разными значениями сопротивления и с наименьшим допускаемым отклоне-

нием, для которых требуется утверждение соответствия. Соотношение образцов, имеющих разные температурные характеристики, должно быть предложено главным контролером изготовителя и утверждено службой надзора.

Допускаются запасные образцы:

а) один на значение сопротивления и по одному на значение каждого температурного коэффициента или каждой температурной характеристики, которые можно использовать для замены допускаемых дефектных изделий в группе 0;

б) один на значение сопротивления и по одному на значение каждого температурного коэффициента или температурной характеристики, которые можно использовать для замены образцов, ставших дефектными по причинам, не зависящим от изготовителя.

Если в программу испытаний на утверждение соответствия включены дополнительные группы испытаний, то число образцов для группы 0 должно быть увеличено на столько, сколько требуется для дополнительных групп.

3.2.2. Испытания

Для утверждения соответствия резисторов, на которые распространяются одни ТУ, требуются полные серии испытаний, указанных в табл. 3. Испытания каждой группы следует проводить в указанном порядке.

Таблица 3

Программа испытаний с целью утверждения соответствия

Номер пункта и испытание (см примечание 1)	D или ND (см примечание 2)	Условия испытания (см. примечание 1)	Объем выборки, шт, критерий приемки (см примечание 2)			Требования (см. примечание 1)
			<i>n</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
Группа 0А 4 4 1 Внешний осмотр	ND		125	1	2	По п 4 4 1 Четкая маркировка и как указано в ТУ
Группа 0В 4 4 2 Размеры (габаритные)	ND	Следует применять калиброванную пластину мм (если необходимо)	125	1		По ТУ
4 5 Сопротивление						По п 4 5 2

Номер пункта и испытание (см примечание 1)	D или ND (см примечание 2)	Условия испытания (см примечание 1)	Объем выборки, шт., критерий приемки (см примечание 2)			Требования (см примечание 1)
			n	c	t	
Группа 1 4 7 Электрическая прочность (только изолированные резисторы)	ND	Метод	50	1	4	По п 4 7 3
Группа 2 4 17 Паяемость 4 13 Перегрузка	D	Без старения Метод См п 2 3 4 настоящего стандарта Внешний осмотр Сопротивление	20	1		По п 4 1 7 3 2
4 8 Температурная зависимость сопротивления		Нижняя температура категории/20 °С				$\frac{\Delta R}{R} \leq \% \text{ или } \alpha 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
		20 °С/верхняя температура категории				$\frac{\Delta R}{R} \leq \% \text{ или } \alpha 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
4 9 Реактивность (если необходимо) 4 15 Прочность корпуса резистора (если необходимо)		См п 2 3 5 настоящего стандарта				$L/R \leq \text{с или } L \leq \text{мГ}$ По п 4 1 5 3
Группа 3А Половина выборки группы 3 4 16 Прочность выводов	D	Испытание на растяжение, изгиб и скручивание, в зависимости от типа вывода Внешний осмотр Сопротивление	10	1*		По п 4 1 6 6 а) $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$

Номер пункта и испытание (см. примечание 1)	D или ND (см. при- мечание 2)	Условия испытания (см. примечание 1)	Объем выборки, шт., критерий приемки (см. приме- чание 2)			Требования (см. примечание 1)
			n	c	t	
4 18 Теплостой- кость при пайке		Метод Внешний ос- мотр Сопротивление				По п 4 18 3 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + Om$
Группа 3В Другая полови- на выборки груп- пы 3 4 19 Быстрая смена температу- ры	D	Θ_A — нижняя температура ка- тегории Θ_B — верхняя температура ка- тегории Внешний ос- мотр Сопротивление	10	1*		По п 4 19 3 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + Om$
4 20 Ударная тряска (или удар, см п 4 21)		Метод крепле- ния см в ТУ Ускорение 390 м/с ² Количество ударов 4000 Внешний осмотр Сопротивление				По п 4 20 4 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + Om$
4 21 Удар (или ударная тряска см п 4 20)		Метод крепле- ния см в ТУ Ускорение 490 м/с ² Длительность импульса 11 мс Форма импуль- са — полусинусо- ида Внешний ос- мотр Сопротивление				По п 4 21 5 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + Om$

Номер пункта и испытание (см примечание 1)	D или ND (см примечание 2)	Условия испытания (см примечание 1)	Объем выборки, шт, критерий приемки (см приме- чание 2)			Требования (см примечание 1)
			n	c	t	
4 22 Вибрация		Метод крепле- ния см в ТУ Методика В4 Диапазон час- тот от Гц до Гц Амплитуда 0,75 мм или 98 м/с ² (выбира- ют менее жесткое значение) Общая продол- жительность 6 ч Внешний ос- мотр Сопротивление				По п 4 22 4 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + \text{ Ом}$
Группа 3 Все образцы выборки группы 3 4 23 Последо- вательность кли- матических испы- таний сухое тепло влажное тепло, циклическое испы- тание D _b , пер- вый цикл холод пониженное ат- мосферное давле- ние влажное тепло, циклическое ис- пытание D _b , ос- тальные циклы нагрузка пос- тоянным током (только для не- проволочных типов)	D	8,5 кПа (85 мбар)	20	1*		

Продолжение табл 3

Номер пункта и испытание (см. примечание 1)	D или ND (см. примечание 2)	Условия испытания (см. примечание 1)	Объем выборки, шт., критерий приемки (см. примечание 2)			Требования (см. примечание 1)
			n	c	t	
		Внешний осмотр Сопротивление Сопротивление изоляции (только изолированные резисторы)				По п 4 23 8 $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$ $R \geq 100 \text{ МОм}$
Группа 4 4 25 1 Срок службы при 70°C	D	Продолжительность 1000 ч Проверка после 48, 500 и 1000 ч внешний осмотр сопротивление Проверка после 1000 ч сопротивление изоляции (только изолированные резисторы) Если требуется в ТУ, то испытание следует продлить до 8000 ч Проверка после 2000, 4000, 8000 ч сопротивление	20	1		По п 4 25 1 7 $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$ $R \geq 1 \text{ ГОм}$ $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$ По ТУ (полученные результаты только для сведения)
Группа 5 4 24. Влажное тепло, постоянный режим	D	1) п 4 24 2 1. 1-я группа — 6 образцов, 2-я группа — 7 образцов;	20	1		

Номер пункта и испытание (см. примечание 1)	D или ND (см. примечание 2)	Условия испытания (см. примечание 1)	Объем выборки, шт., критерий приемки (см. приме- чание 2)			Требования (см. примечание 1)
			<i>n</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
		3-я группа — 7 образцов 2) п 4 24 2 2 1-я группа — 10 образцов; 2 я группа — 10 образцов Внешний ос- мотр Сопротивление Сопротивление изоляции (толь- ко изолированные резисторы)				По п 4 24 4 $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$ $R \geq 100 \text{ МОм}$
Группа 6 4 4 3 Размеры (справочные) 4 25 3 Срок службы при верх- ней температуре категории	D	Продолжитель- ность 1000 ч Проверка пос- ле 48, 500 и 1000 ч внешний осмотр сопротивление Проверка после 1000 ч сопротивление изоляции (толь- ко изолирован- ные резисторы)	20	1		По ТУ По п 4 25 3 7 $\Delta R \leq \pm (\% R + \text{Ом})$ $R \geq 1 \text{ ГОм}$
Группа 7 4 25 Срок службы при дру- гих температурах (если необходи- мо)	D	(Эта группа применяется, если график зависи- мости мощности рассеяния от тем- пературы в ТУ отличается от приведенного в настоящем стан- дарте)	20	1		

Продолжение табл. 3

Номер пункта и испытание (см примечание 1)	D или ND (см примечание 2)	Условия испытания (см примечание 1)	Объем выборки, шт, критерий приемки (см примечание 2)			Требования (см примечание 1)
			<i>n</i>	<i>c</i>	<i>t</i>	
		Продолжительность 1000 ч Проверка после 48, 500 и 1000 ч внешний осмотр сопротивление				По п 4 25 17 $\Delta R \leq \pm (\quad \%)$ $R + \text{Ом}$ (как для группы 4)
		Проверка после 1000 ч сопротивление изоляции (только изолированные резисторы)				$R \geq 1 \text{ ГОм}$

* Общее допустимое число дефектных изделий для группы 3, включая подгруппы 3А и 3В, не должны превышать 1

Примечания

1. Номера пунктов испытаний и требований относятся к ГОСТ 28608 за исключением требований к изменению сопротивления, которые следует выбирать из табл 1 и 2 настоящего стандарта

2 Обозначения

n — объем выборки,

c — критерий приемки группы (допустимое число дефектных изделий на группу или подгруппу),

t — общий критерий приемки (допустимое число дефектных резисторов на одну или несколько групп, например, группа 0А+0В или группы с 1 по 7 включительно),

D — разрушающее испытание,

ND — неразрушающее испытание

Всю выборку следует подвергнуть испытаниям группы 0, а затем подразделить на другие группы. Для изолированных резисторов перед испытаниями групп 2—7 следует проводить испытания группы 1

Образцы, ставшие дефектными во время испытаний группы 0, не следует использовать для других групп.

Если резистор не отвечает требованиям всех или части испытаний группы, то его считают как «одно дефектное изделие».

Результаты испытаний считают положительными, если число дефектных изделий не превышает установленного допустимого числа для каждой группы или подгруппы и общего допустимого числа дефектных изделий.

Примечание Программа испытаний на выборке заданного объема приведена в табл. 3. Она содержит данные по формированию выборки, допустимое число дефектных изделий для разных испытаний или групп испытаний и содержит, наряду с порядком проведения испытаний, содержащимся в разд. 4 ГОСТ 28608 и разд. 2 настоящего стандарта, условия испытаний и требования.

В табл. 3 указано, в каких случаях выбор методов, условий испытаний и/или требований должен быть сделан в ТУ.

Условия испытаний и требования для программы испытаний на выборке заданного объема должны быть идентичны тем, которые предусмотрены в ТУ для контроля соответствия качества.

3.3. Контроль соответствия качества

3.3.1. Формирование контрольных партий

Контрольная партия должна состоять из конструктивно подобных резисторов одного вида (см. п. 3.1). Она должна содержать крайние значения диапазона сопротивлений резисторов, изготовленных в течение контрольного периода. Виды с одинаковыми номинальными размерами, но с разными температурными характеристиками сопротивления, изготовленные в течение этого периода, могут быть объединены, за исключением подгрупп, содержащих проверку температурной характеристики сопротивления.

Нижние и верхние крайние значения или любое критическое значение диапазона сопротивления и температурные характеристики сопротивления, для которых требуется утверждение соответствия, должны подвергаться контролю в течение периода, утвержденного службой надзора (см. примечание). Выборки групп С и D должны быть собраны за последние 13 недель контрольного периода.

Примечание «Нижние» крайние значения должны находиться между 0 и 200 % наименьшего утвержденного значения сопротивления (или самого меньшего изготовленного значения в пределах диапазона, представленного для утверждения соответствия). «Верхние» крайние значения должны находиться между минус 30 и 0 % наибольшего утвержденного значения сопротивления (или наибольшего изготовленного значения в пределах диапазона, представленного для утверждения соответствия). «Критические» значения должны находиться между минус 20 и 0 % расчетного значения.

3.3.2. Программа испытаний

Программа испытаний по партиям и периодических испытаний по контролю соответствия качества приведена в табл. 2 разд. 2 формы ТУ ГОСТ 28608.

3.3.3. Уровни качества

Уровни качества, приведенные в форме ТУ, следует предпочтительно выбирать из табл. 4А и 4В:

Таблица 4А

Контрольная подгруппа**	D*		E		F*		G*	
	IL	AQL, %	IL	AQL, %	IL	AQL, %	IL	AQL, %
A1			S-4	1,0				
A2			S-4	1,0				
B1			S-3	1,0				
B2			S-3	2,5				
B3			S-3	2,5				

IL — уровень контроля;
AQL — приемлемый уровень качества

Таблица 4В

Контрольная подгруппа**	D*			E			F*			G*		
	<i>p</i>	<i>n</i>	<i>c</i>									
C1				3	20	1						
C2				3	20	1						
C3				3	20	1						
D1				12	20	1						
D2				36	20	1						
D3				36	20	1						
D4				36	13	1						

p — периодичность в месяцах;
n — объем выборки,
c — допустимое число дефектных резисторов.

Примечания к табл. 4А и 4В

* Уровни качества D, F и G — на рассмотрении

** Состав контрольных подгрупп приведен в разд. 2 соответствующей формы ТУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электронной промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.06.91 № 888

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 115—5 «Постоянные резисторы для электронной аппаратуры. Часть 5. Групповые технические условия на постоянные прецизионные резисторы» и полностью ему соответствует

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, подраздел, пункт, в котором приведена ссылка	Обозначение соответствующего стандарта	Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка
1 3, 1 4 4 1	Стандарт МЭК 63—63	ГОСТ 28884—90
1 3	Стандарт МЭК 68—88	ГОСТ 28198—89
2 1 1	Стандарт МЭК 68—1—88	ГОСТ 28198—89
2 1 1	Стандарт МЭК 68—2—74	ГОСТ 28199—89
1 2, 1 3, 1 4 3, 1 4 5, 2 1 2, 2 1 3, 2 2 1, 2 3 1, 2 3 2 2 3 3, 2 3 4, 2 3 5, 2 3 6 2 3 7, 3 2 3 2 1, 3 2 2 3 3 2	Стандарт МЭК 115—1—82	ГОСТ 28608—90
1 3	Стандарт МЭК 115—5— —1—83	ГОСТ 29035—91
1 3	Стандарт МЭК 410—73	ГОСТ*
1 3	Стандарт МЭК QC 001001	ГОСТ*
1 3	Стандарт МЭК QC 001002	ГОСТ*

* До прямого применения стандарта МЭК в качестве государственного стандарта рассылку данного стандарта МЭК на русском языке осуществляет ВНИИ «Электронстандарт»

4. Замечания к внедрению ГОСТ 29034—91

Техническое содержание стандарта МЭК 115—5—82 принимают для использования в соответствии с областью распространения, указанной в разд. I.

Стандартом следует руководствоваться без изменений при сертификации в рамках МСС ИЭТ МЭК.